



Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

## Désignation : **CAVALIER GALVANISE PRELAQUE**

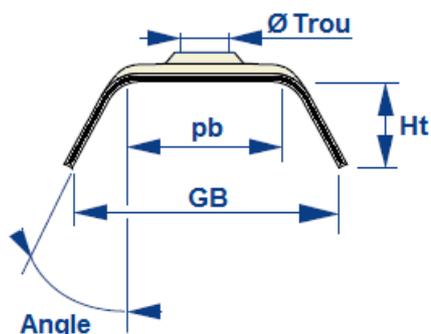

### Description :

Cavalier nervuré et embouti épaisseur 8/10<sup>ème</sup> mm pour toutes fixations de Ø 5,5 à 8 mm

### Matière et revêtement :

Acier galvanisé DX 51D + Z225 selon NF EN 10327.  
Galvanisation au zinc Z225 : 225 g/m<sup>2</sup> double face.

### Nature et épaisseur du revêtement organique (peinture) :

Peinture Polyuréthane 35 µm sur chaque face.

### Catégorie du revêtement selon la NF P34-301 (2002) :

IIIa (intérieur) et VI (extérieur)

Catégorie à employer en fonction de l'atmosphère extérieure du bâtiment : se reporter aux recommandations de l'annexe A de la NF P34-301 (2002) ou du DTU 40.35.

**Application :** Complément pour Fixation et étanchéité en sommet de nervures trapézoïdales de tôles de couverture (bac acier).

**S'utilise avec :** Rondelle d'étanchéité entre le bac et le cavalier

pb	GB	Ht	Angle	Type
18	25	10	10°	B
19	35	15	30°	A
20	39	20	23°	C
20	43	19	31°	D
21	40	19	20°	F
22	43	18	25°	E
23	50	15	42°	G
24	43	18	30°	H
24	45	18	28°	I
25	45	16	28°	J
27	42	16	20°	M
28	55	17	34°	L
28	57	17	37°	N
29	59	15	44°	K
30	49	18	25°	O
34	47	14	22°	R
34	50	18	18°	Q
34	58	15	34°	S
34	60	14	43°	P
38	53	11	30°	U
40	53	15	14°	V
50	64	9	37°	Z

**Marquage :** Sur conditionnement : Cavalier galvanisé pré laqué + code

**Contrôle – qualité :** Linéaire

